REGLAS DE INSTALACIÓN

ILUMINACIÓN

La señal deberá estar cerca de una fuente de iluminación próxima.

BARRA ANTIPÁNICO

La señal de “empujar para salir” será colocada encima del mecanismo de apertura.

ASCENSOR

Se debe señalizar la prohibición de usarlo en caso de emergencia.

FORMATO DE LA SEÑALIZACIÓN

Se recomienda optar por los formatos de BANDEROLA (90º) o PANORÁMICA (180º) en aquellos lugares que se precise un mayor ángulo de visión.

SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN DE CONTRA INCENDIOS

Serán colocados sobre el elemento que señalizan, preferiblemente en la vertical o muy próximo a ella.

SIN SALIDA

Para evitar confusiones se señalizará sobre el dintel de aquellas puertas (nunca sobre la puerta) que no deban ser usadas para la evacuación y puedan generar dudas en un recorrido.

VISIBILIDAD DE LAS SEÑALES

Las señales de evacuación serán visibles siempre desde cualquier punto de origen de la evacuación, al menos una señal que permita inciar el recorrido.
Las señales de evacuación se colocarán en todo caso en aquellos lugares que puedan generar confusión, bifurcaciones, cruces, etc. Si dicho recorrido continúa por una escalera ésta deberá ser señalizada también en cada tramo que conduzca hacia la puerta de evacuación.

SALIDA Y SALIDA DE EMERGENCIA

Se colocarán sobre el dintel de la puerta o lo más próxima posible a ella, nunca sobre la misma puerta.

La señal de **SALIDA** señalizará salidas interiores de uso habitual y las que conduzcan directamente al exterior.

La señal de **SALIDA DE EMERGENCIA** señalizará salidas que sean de uso exclusivo en caso de emergencia

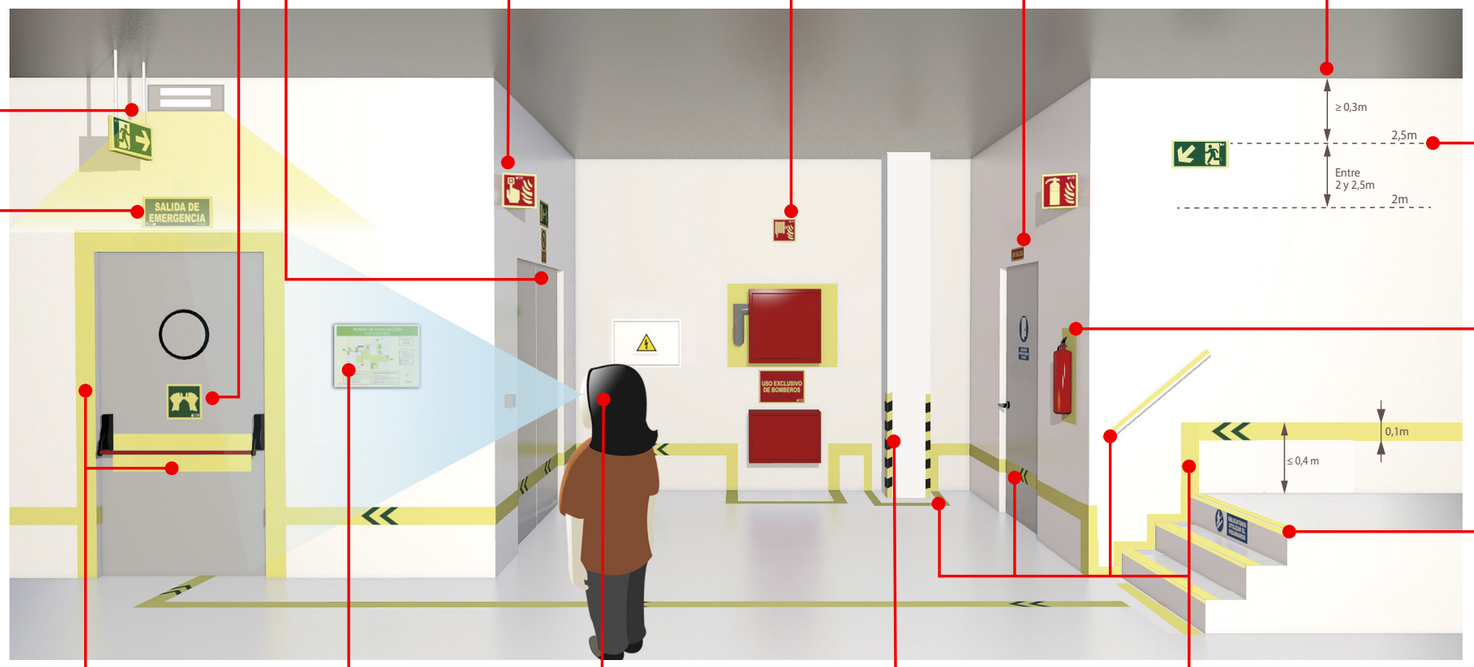

ALTURA COLOCACIÓN SEÑALES DE RECORRIDO

Se colocarán entre 2 y 2,5 m.

BALIZAMIENTO DE APARATOS O EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se señalizarán mediante un fondo fotoluminscente o una franja perimetral enmarcándolo.

BALIZAMIENTO DE ESCALERAS

Permitirá que las escaleras del recorrido de evacuación sean visibles en su inicio, recorrido y final.

BALIZAMIENTOS DE MECANISMOS

Se deberá señalizar todos los elementos de apertura.

PLANOS DE EVACUACIÓN

Indican los recorridos de evacuación a tomar desde el punto donde se ubican, así como los medios PCI disponibles en la zona, también describen unas consignas básicas de actuación.

DISTANCIA DE OBSERVACIÓN

Se deberá respetar la dimensión de la señal en función de la distancia de observación precisada (10, 20 o 30 m).

BALIZAMIENTOS DE OBSTÁCULOS

Aquellos obstáculos que se encuentren en el recorrido de evacuación (salientes, columnas, etc.) se señalizarán con balizamiento fotoluminiscente de peligro (negro y fotoluminiscente).

BALIZAMIENTOS DE EVACUACIÓN

Si un pasillo de evacuación ha de ser balizado, este se realizará ininterrumpidamente y en ambas paredes. Si no fuese posible continuar sobre la pared, se colocará sobre el suelo.

Las puertas que se encuentren en el pasillo deberán marcarse de forma contínua como la pared, y los pasamanos siempre que sea posible tecnicamente.

REGLAS DE INSTALACIÓN

ELIGE UN TAMAÑO ACORDE A LAS DISTANCIAS

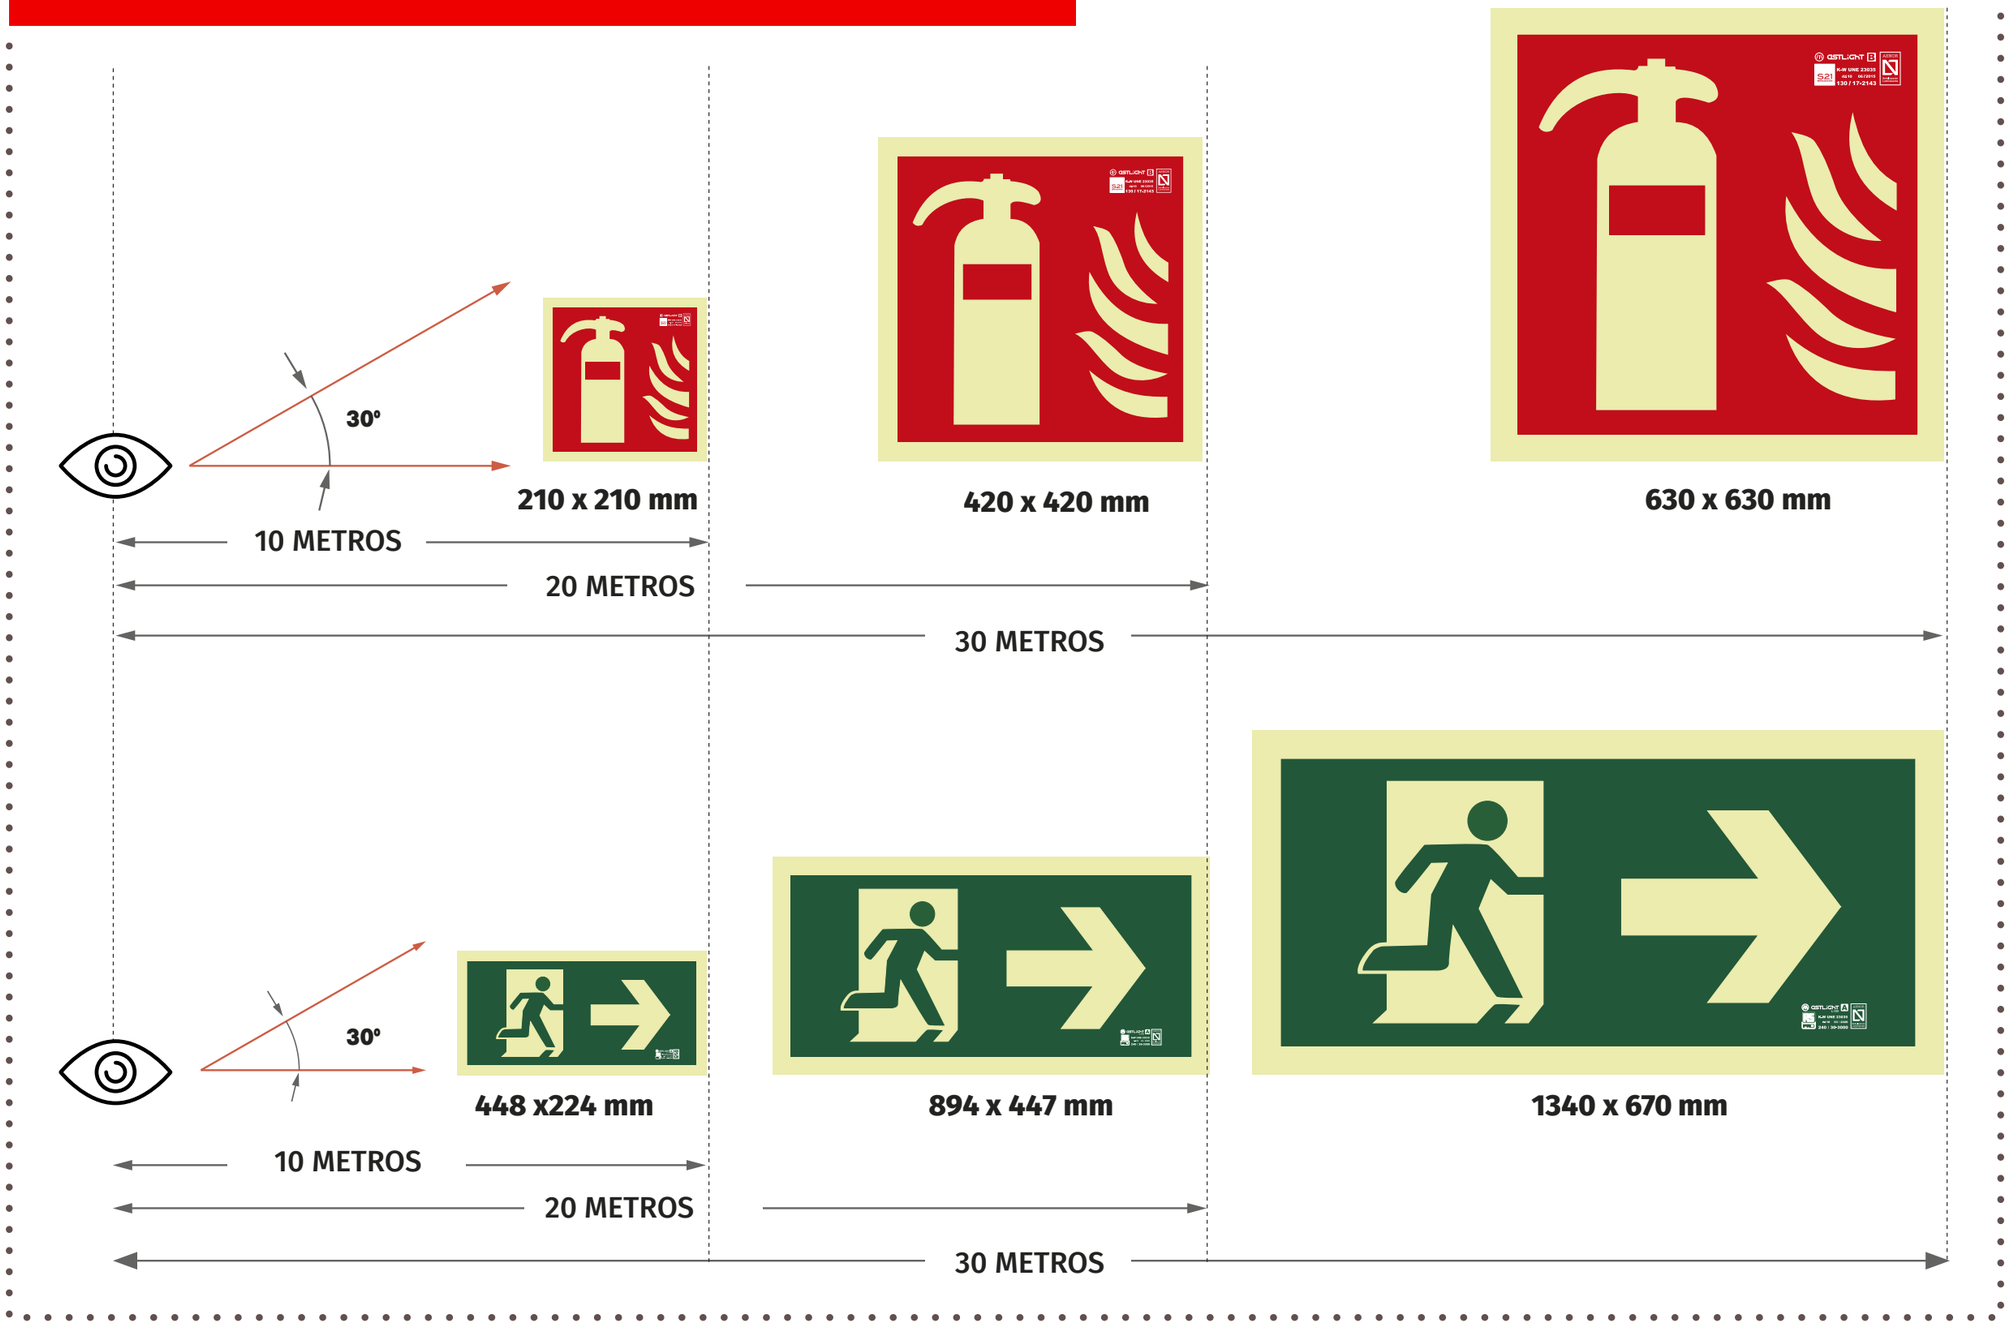

REGLAS DE INSTALACIÓN

SEÑALES MÁS FRECUENTES

TAMAÑO		
10 m	20 m	30 m
210x210 mm	420x420 mm	630x630 mm

UNE 23033 UNE-EN ISO 7010

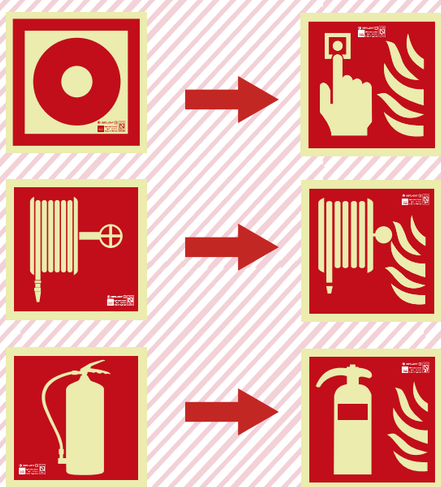

TAMAÑO UNE		
10 m	20 m	30 m
320x160 mm	632x316 mm	948 x 474 mm
TAMAÑO ISO		
448x224 mm	894x447 mm	1340 x 670 mm

UNE 23034 UNE-EN ISO 7010

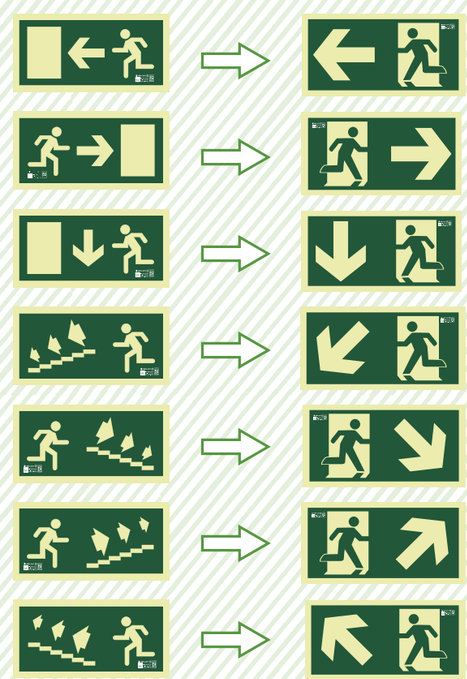

UNE 23034 y UNE-EN ISO 7010

297x148 mm	420x210 mm	594x297 mm

297x105 mm	420x148 mm	594x210 mm

224x224 mm	447x447 mm	670x670 mm

ACTUALMENTE CONVIVEN AMBOS PICTOGRAMAS, S21 SEÑALIZACIÓN RECOMIENDA SU PROGRESIVA ADAPTACIÓN A LA NUEVA UNE-EN ISO 7010

ELIGE EL FORMATO QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN

PLANA
Aplicación paralela a la pared.

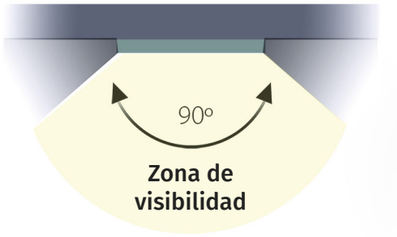

PANORÁMICA
Doble cara y gran ángulo de visión.

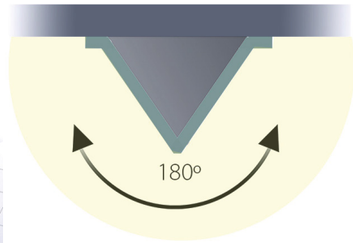

BANDEROLA
Doble cara. Aplicación perpendicular sobre la pared.

COLGANTE
Doble cara. Suspendida en techo.

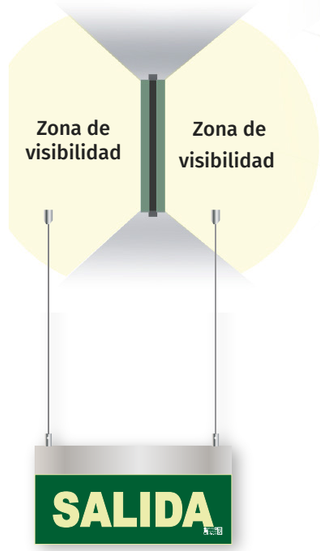

INFORMACIÓN DE LAS SEÑALES FOTOLUMINISCENTES S21

CERTIFICACIÓN
Una garantía real para nuestros productos.

LOTE
Lote de fabricación

MARCA
Logotipo de empresa (S21) y logotipo bajo el que se registró el producto.

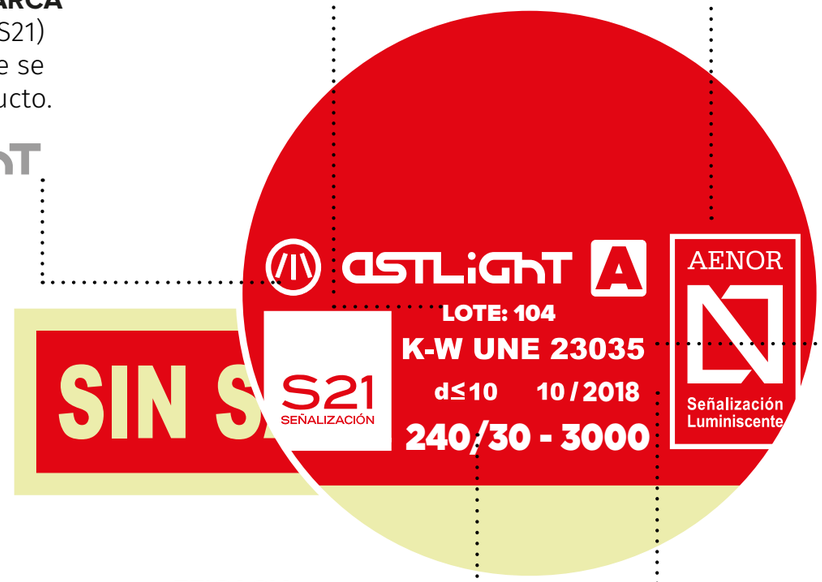

CÓD. COLOR Y NORMATIVA
Color durante la estimulación (W - Blanco).
Color durante la atenuación (K - Amarillo verdoso).

Norma técnica aplicada.
K-W UNE 23035

EFICACIA
Luminancia a los 10 minutos (valor en mcd/m²).

Luminancia a los 60 minutos (valor en mcd/m²).

Tiempo de atenuación (valor en min).
240/30 - 3000

OTROS
Distancia de observación (metros).

Fecha de fabricación (mes/año).
d≤10 10/2018